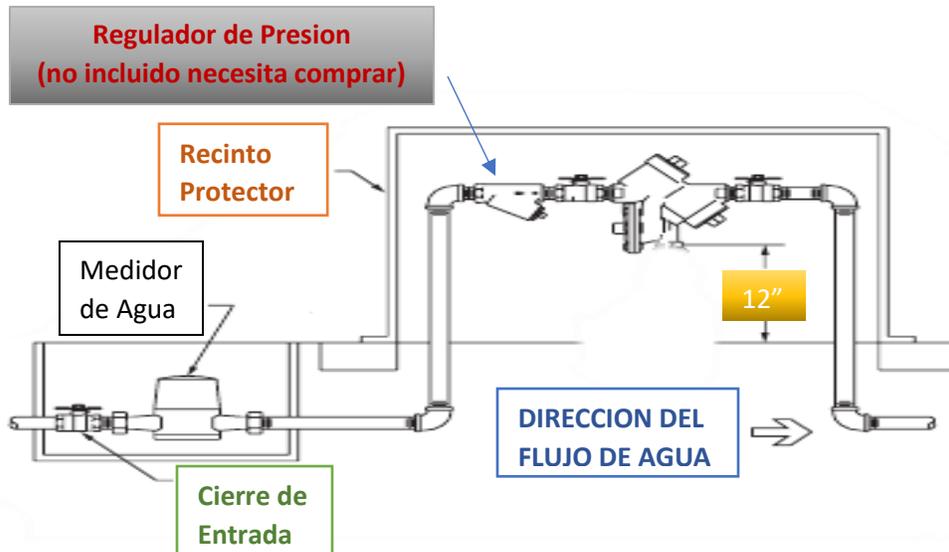

**INSTALACION DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN DE
REFLUJO SOBRE EL SUELO**



1. El dispositivo de Reflujo de Agua se instalara en el lado del Medidor de la propiedad, donde sea visible
2. Todos los dispositivos de Contrflujo de precion reducida deben instalarse a 12" sobre el suelo, en posicion horizontal.
3. Las Valvulas de cierre deben estar llenas, tamaño de linea, tipo de palanca y valvulas de bola de bronce de ¼" de vuelta.
4. Los dispositivos de Reflujo deben tener dos juntas de bronce de asiento resistente entre las valvulas de cierre para retirar el dispositivo, except la Seria Wilkins #375 de ¾" - 2".
5. El dispositivo de Reflujo tendra cuatro llaves de prueba con una de ellas instalada en el costada de la valvular de bola de entrada.
6. Recintos sobre tierra aprobados: "Hot Box"